



Министерство спорта  
Самарской области  
**Государственное автономное  
учреждение Самарской области  
«Организационный центр спортивных  
мероприятий»  
(ГАУ СО «ОЦСМ»)**

443100 г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 234

Телефон (846) 2120494

15.08.2012 № 393

На № \_\_\_\_\_

Директору  
ЗАО ПКО «МТЛ»  
Витевскому А.Е.


Уважаемый Александр Евгеньевич!

Прошу устранить утечку на водоводе Д=500мм по ул. Советской Армии-ул.22Партсъезда, находящемся в хозяйственном ведении ЗАО ПКО «МТЛ» согласно Акту границ балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям на них.

Приложение: 1.Акт границ ответственности – 1 экз.;  
2.Схема водовода – 1 экз.

Директор


Ольховский В.В.



Утверждаю:  
 Главный инженер  
 «Самараводоканал»  
 Семьякин В.Д.  
 2002г.

**СХЕМА**

водовода D=500мм на ул. Советской Армии - XXII<sup>ого</sup> Партсъезда.

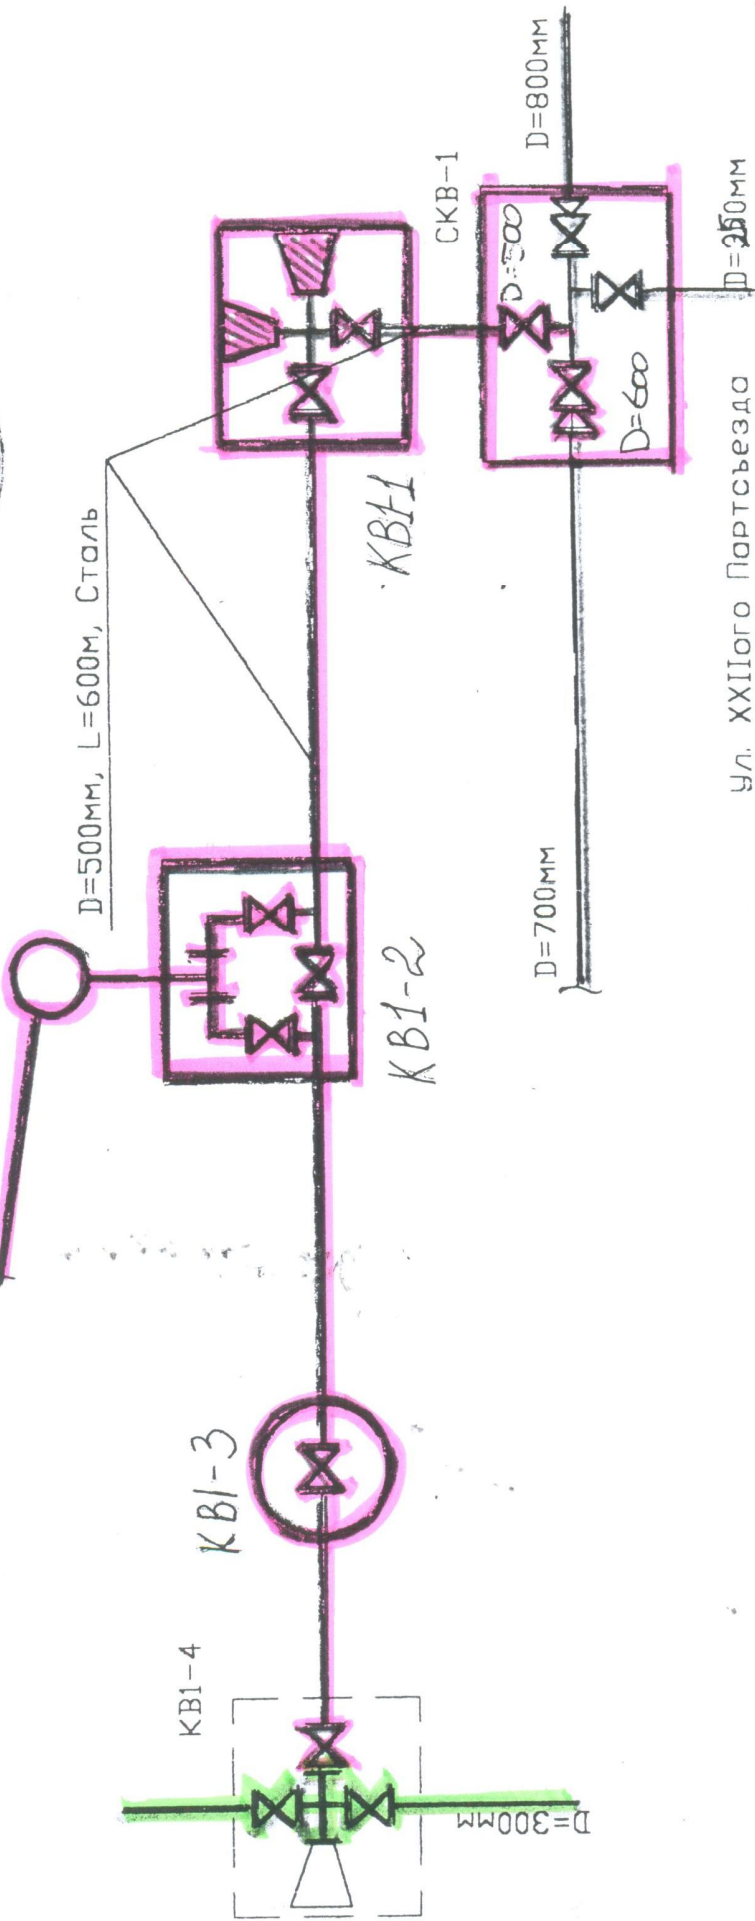

Условные обозначения:

1. На балансе, обслуживании и эксплуатации ЗАО ПКФ «МТЛ»
2. На балансе, обслуживании и эксплуатации МУП «Самараводоканал»
3. На балансе Департамента строительства и архитектуры г. Самары


Техническое условие №

№ проекта 4021-НВК. Водовод D=500мм.

Составлено:

ЗАО ПКФ «МТЛ»

Генеральный директор

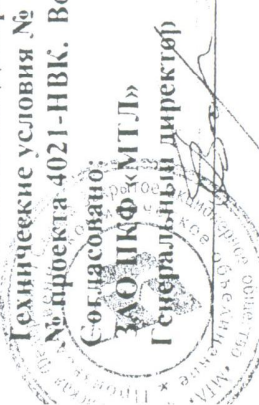

Торгурски В.Е.

МП «Самараводоканал»

Начальник ЦЭВС-1

Чиров В.Н.

Утверждаю:  
Главный инженер  
МП «Самараводоканал»  
Османкин В.Д.  
\_\_\_\_\_ 2002г.

Акт

Границ балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям на них к объекту: Водовод D=500мм на ул. Советской Армии -- XXII <sup>оро</sup> Партсъезда.


Закрытое Акционерное Общество Производственно-коммерческое фирма «МТЛ» в лице генерального директора Горгураки В.Е. (т.706-042) и МП «Самараводоканал» в лице начальника ЦЭВС-1 - Чирова В.Н. (т.34-83-11) составили акт о нижеследующем:

1. На балансе, обслуживании и эксплуатации ЗАО ПКФ «МТЛ» находится вновь построенный водовод D=500мм (сталь), протяженностью 600м.п., включая камеру СКВ-1 с задвижками D=500мм и D=600мм, а также камеру КВ1-4 с задвижкой D=500мм - обозначено на схеме сплошной красной линией.
2. ЗАО ПКФ «МТЛ» несет ответственность за эксплуатацию, обслуживание, комплектность, сохранность, работоспособность, нормальное техническое состояние указанных сетей, сооружений и устройств на них.
3. На балансе, обслуживании и эксплуатации МП «Самараводоканал» находится действующая нитка водовода D=700мм с существующими задвижками D=250мм и D=600мм, обозначено на схеме сплошной синей линией.
4. Существующий водовод D=300мм находится на балансе Департамента строительства и архитектуры г. Самары - обозначено на схеме сплошной зеленой линией.

Приложение: схема сетей, устройств, сооружений, водовода на 1<sup>ом</sup> листе.

ЗАО ПКФ «МТЛ»

Генеральный директор



Горгураки В.Е.



МП «Самараводоканал»

1. Начальник абонентского отдела

Карпухина В.С.

2. Начальник СЭВС

Мартыненко В.Ф.

Начальник ЦЭВС -1

Чиров В.Н.

4. Начальник ПТО

Черналева Н.И.